

Data

Protocollo *

Classificazione: 12.30-2014PAREST07_CDS_ENTI_ESTERNI/24/2025A

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Alla Provincia di Alessandria
Direzione Ambiente Viabilità 1
Servizio Energia e Tutela qualità dell'aria
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

e p.c. E-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e reti Italia macro area territoriale
nord-ovest - Sviluppo rete Piemonte e Liguria.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Riferimento prot. n. 42699 del 05/08/2025 ns. prot. n. 35451 del 06/08/2025.

Oggetto: Autorizzazione ex art. 9 D.Lgs. n. 190 del 25.11.2024 alla realizzazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Richiesta di verifica adeguatezza e completezza documentazione. Proponente: REN 160 S.r.l. - Sede impianto in Strada Comunale Lovazzolo snc, Rocca Grimalda (AL). Convocazione conferenza dei servizi del 21/08/2025.
2° Contributo tecnico e richiesta integrazioni

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, questo Settore regionale, vista la documentazione integrativa presentata dal proponente e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria, comunica quanto segue.

Si ribadisce che per quanto attiene l'impianto fotovoltaico in progetto non si rilevano osservazioni di competenza nel merito.

Gli elaborati grafici n. 067 e 068 relativi all'attraversamento del rio Maggiore e del rio Canale (o rio Scarsi) con il cavidotto di connessione alla cabina primaria in Ovada (AL), sostanzialmente soddisfano quanto richiesto nel nostro precedente contributo.


L'elaborato grafico n. 069 relativo all'attraversamento del T. Orba, nella sezione "Stato di progetto", non chiarisce la reale possibilità di staffarsi all'impalcato del ponte senza occupare anche parzialmente la sezione utile di deflusso della piena nella sezione sottesa dal manufatto.

Visto quanto riportato nella stessa tavola ovvero che "In merito a tale attraversamento si evidenzia che la Provincia di Alessandria, in data 18/12/2024, ha pubblicato una procedura di appalto (riferimento G00896) relativa ai "lavori di ripristino strutturale del ponte sul torrente Stura al km 21+800 della SP 155 e sul torrente Orba al km 30+400 della SP 185 in comune di Ovada". Tale progetto prevede, tra gli altri interventi, la posa di una serie di tubi corrugati disponibili per il passaggio di sottoservizi (Qualora quindi

l'intervento fosse concluso e vi fossero corrugati disponibili, e-distribuzione (che costruirà e gestirà l'impianto di rete) in fase di cantierizzazione potrà utilizzare la predisposizione all'attraversamento di sottoservizi oggi in via di realizzazione." e considerato che ad oggi il ponte sul T. Orba, dopo un periodo di chiusura, è stato riaperto presupponendo che i lavori relativi al piano viabile ed ai marciapiedi siano stati ultimati e che pertanto potrebbero esserci corrugati disponibili al passaggio del cavidotto (vedasi stralcio sotto riportato sezione di progetto Provincia di Alessandria relativa alla ristrutturazione del ponte sul T. Orba), tale elaborato (069) potrebbe essere ritenuto esaustivo, ma con le modifiche recepite le condizioni sotto riportate.

In caso di staffaggio si richiede di verificare e confermare l'effettiva disponibilità di sufficiente spazio per lo staffaggio del cavidotto all'impalcato del ponte, considerata l'attuale presenza sullo stesso di altri sottoservizi. A tale riguardo, si precisa che lo stesso cavidotto dovrà essere interamente mantenuto al di sopra della quota di intradosso della chiave della campata del ponte, da dimostrare mediante predisposizione di adeguata sezione a tutt'alveo a ridosso dell'attraversamento provinciale, idoneamente quotata, con l'indicazione della posizione del cavidotto rispetto alla quota sopra indicata, specificando il corretto lato del ponte (di monte o di valle) sul quale verrà staffato lo stesso.

In caso di passaggio sottotraccia nel marciapiede, ammesso che sia assentibile per una linea in MT in tale posizione, dovrà essere indicato il corrugato da utilizzare.

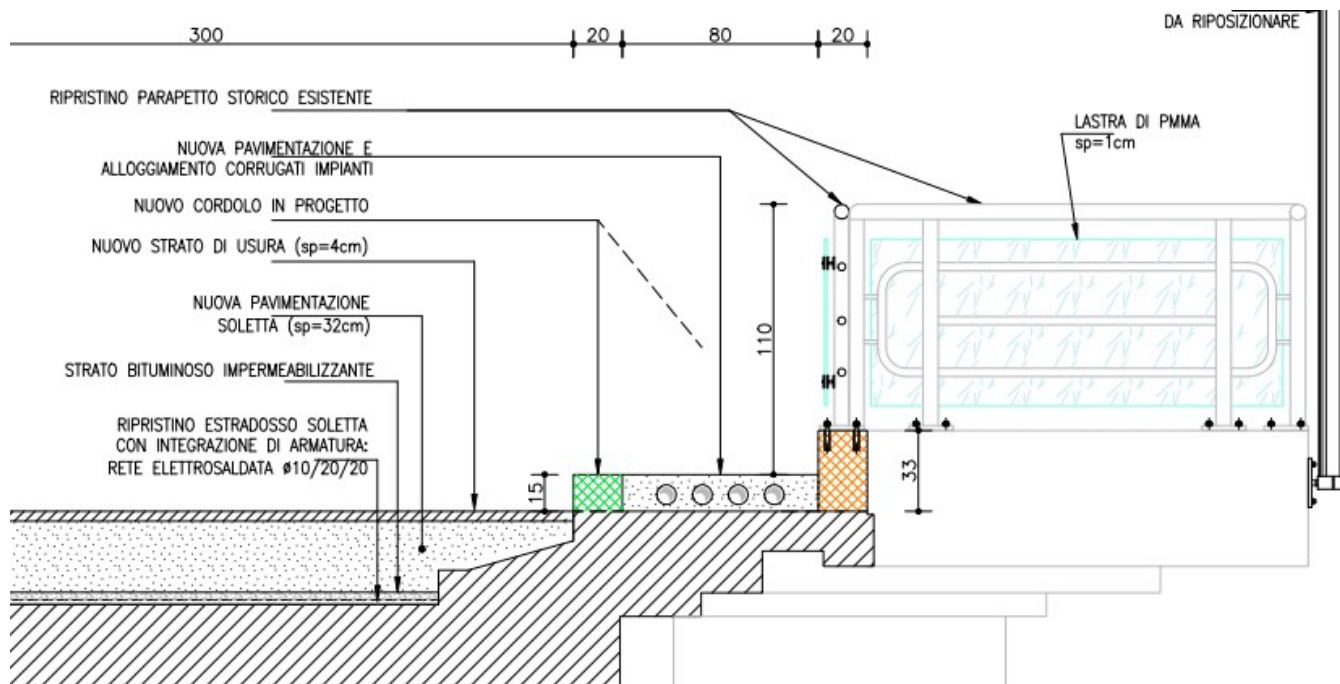

stralcio dell'intervento previsto dalla Provincia di Alessandria sul ponte T. Orba della SP n.185

Si ricorda che per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di competenza ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del provvedimento di concessione per le interferenze con il sedime demaniale dei corsi d'acqua attraversati dal cavidotto in attuazione del DPGR 16 Dicembre 2022, N. 10/R, dovrà essere fornito l'atto di assenso del proprietario dell'infrastruttura ospitante corredato dall'indicazione degli estremi dell'autorizzazione idraulica, qualora esistente.

Visto quanto affermato dal proponente nella relazione "075_REN160_Integrazioni AU", ovvero che una prima parte di tracciato del cavidotto, dall'impianto fotovoltaico alla cabina di consegna in località Schierano, verrà realizzato e gestito in proprio dal proponente come impianto di utenza, mentre la seconda parte di tracciato, da località Schierano alla cabina primaria in Ovada, come impianto di rete, verrà realizzato e gestito da e-distribuzione.

Visto la dichiarazione del legale rappresentante di REN 160 srl di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione resa nella nota di accettazione STMG codice rintracciabilità 404823092.

Si richiede al proponente, ai fini dell'intestazione del disciplinare di concessione demaniale da rendere in conferenza, come già effettuato per altri impianti fotovoltaici, di far pervenire una nota di e-distribuzione nella quale la stessa confermi sia l'intestazione della concessione, sia chi e fino a dove, realizzerà e gestirà il cavidotto in progetto.

Si ricorda che solo al ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, questo ufficio inviterà il richiedente/i a firmare il disciplinare e a versare il canone e la cauzione secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del DPGR 16 Dicembre 2022, N. 10/R.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore

Ing. Davide Mussa

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 21 del D.lgs. 82/2005)

Referenti:

Patrizia Buzzi

Marcello Goldini